

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số / No: 1847/QT.../QC-PTN...CL

1 Tên mẫu (Name of sample)	: Gạch ốp lát ép bán khô, có phủ men, nhóm BIIb, KT (500x500x10) mm
2 Ngày nhận mẫu (Date of receiving)	: 01/10/2024
3 Mã hiệu (Code)	: 2024/356/VL
4 Mô tả mẫu (Description of sample)	: Mẫu còn nguyên tem niêm phong, số tem 23.29953; 23.29958 đến 23.29960
5 Thời gian thử nghiệm (Test duration)	: 01/10/2024 ÷ 24/10/2024
6 Nơi thử nghiệm (Place of testing)	: 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
7 Nơi gửi mẫu (Customer)	: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Đơn vị sản xuất (Production)	: CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME PHỐ YÊN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

Phương pháp thử (Test methods): TCVN 6415-2:2016 - ISO 10545-2:2018

STT (Nº)	Tên chỉ tiêu (Norms)	Đơn vị (Unit)	Mẫu (Sample)										TB
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sai lệch kích thước (Dimension deviation)												
1.1	Kích thước trung bình cạnh bên (Side average measurement)	mm	500,14	500,20	500,24	500,18	500,26	500,22	500,30	500,20	500,12	500,24	500,21
	Sai lệch kích thước so với kích thước trung bình của 10 mẫu (The deviation of size from the average size of the 10 test specimens)	%	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,01	
	Sai lệch kích thước so với kích thước làm việc (The deviation of size from the work size)	%	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,02	0,05	
1.2	Chiều dày trung bình (Average thickness)	mm	9,88	9,95	9,90	9,96	9,92	9,84	9,92	10,00	9,98	9,92	9,93
	Độ lệch (Deviation)	%	-1,2	-0,5	-1,0	-0,4	-0,8	-1,6	-0,8	0,0	-0,2	-0,8	
1.3	Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh (The maximum deviation from straightness)	%											0,05
1.4	Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc (The maximum deviation from rectangularity)	%											-0,17
1.5	Độ phẳng mặt (Surface flatness)												
1.6	Sai lệch lớn nhất ở vị trí trung tâm (The maximum deviation from center curvature)	%											0,15
	Sai lệch lớn nhất ở vị trí giữa cạnh mép (The maximum deviation from edge curvature)	%											0,02
	Sai lệch lớn nhất ở vị trí góc (The maximum deviation from warpage)	%											-0,05
1.6	Chất lượng bề mặt (Surface quality)	%											100

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Hà Nội, Việt Nam

T +84 (24) 3756 1025

F +84 (24) 3756 3188

E quacert@quacert.gov.vn

W www.quacert.gov.vn

1 Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.

Test result are value only for samples taken by client.

2 Tên mẫu được ghi theo yêu cầu của các khách hàng.

Name of samples are reported as the client's request

3 Không được trích sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của QUACERT.

The test report shall not be reproduced except in full with out the written approval of QUACERT.


Số / No: 1847/14.../QC-PTN.CL

STT (Nº)	Tên chỉ tiêu (Norms)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Test method)
2	Độ hút nước trung bình (Water absorption)	%	8,85	TCVN 6415-3:2016 ISO 10545-3:2018
	Độ hút nước của mẫu lớn nhất (Water absorption of the largest sample)	%	9,26	
3	Lực uốn gãy trung bình (Average breaking strength)	N	1642	TCVN 6415-4:2016 ISO 10545-4:2019
	Độ bền uốn trung bình (Average flexural strength)	MPa	29,10	
	Lực uốn gãy của một mẫu nhỏ nhất (Bending force of the smallest)	N	1564	
	Độ bền uốn nhỏ nhất của một mẫu (Bending of a small sample)	MPa	27,71	
4	Độ chịu mài mòn bề mặt (Surface abrasion resistance)	Vòng - cấp	900-III	TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996)
5	Hệ số giãn nở nhiệt dài từ nhiệt độ môi trường đến 100°C (Coefficient of linear thermal expansion from ambient temperature to 100°C)	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	5,6	TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014)
6	Độ bền sốc nhiệt (Thermal shock resistance)	Đánh giá	Không khuyết tật (no defects)	TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013)
7	Hệ số giãn nở ẩm (Moisture expansion)	mm/m	0,271	TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995)
8	Độ bền rạn men (Crazing resistance)	-	Men không rạn (Glaze not cracked)	TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994)
9	Độ bền băng giá (Determination of frost resistance)	-	Mẫu không bị phá hủy (The sample is not destroyed)	TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995)
10	Độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi (Impact resistance by measurement of coefficient of restitution)	-	0,84	TCVN 6415-5:2016 (ISO 10545-5:1996)
11	Độ chống bám bẩn (Determination of resistance to stains)	phân loại	5	TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015)
12	- Độ thỏi chì ^(*) (Determination of lead)	Mg/dm^2	0,000	TCVN 6415-15:2016 (ISO 10545-15:1995)
	- Độ thỏi cadimi ^(*) (Determination of cadmium)	Mg/dm^2	0,000	

Số / No: 1847/24.../QC-PTN.C...

STT (Nº)	Tên chỉ tiêu (Norms)	Đơn vị (Unit)	Kết quả (Result)	Phương pháp thử (Test method)
13	Độ bền hóa (Chemical resistance)	phân loại		
	- Độ bền axit (Acids resistance) + Độ đặc cao (High concentrations) + Độ đặc thấp (Low concentrations)		GHA - HA GLA - LA	TCVN 6415-13:2016 ISO 10545-13:2016
	- Độ bền kiềm (Alkalies resistance) + Độ đặc cao (High concentrations) + Độ đặc thấp (Low concentrations)		GHA - HA GLA - LA	
	- Độ bền hóa chất bể bơi (Swimming pool salts resistance)		GA - A	
	- Độ bền gia dụng (Household chemicals)		GA - A	

(*) Chỉ tiêu ngoài phạm vi công nhận Vilas/The characteristics are not included in VILAS accreditation scopes

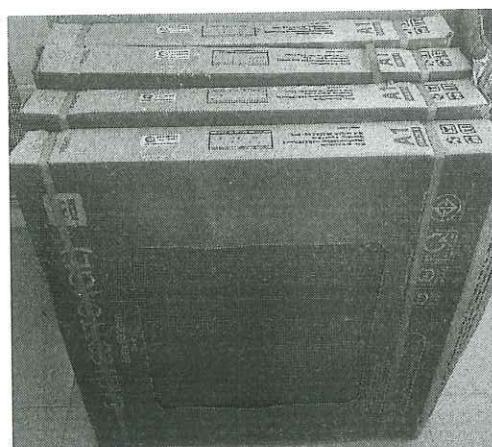

Thủ nghiệm viên
Tester
my

Đoàn Văn Quang

BUREAU OF ACCREDITATION
VIETNAM
VILAS.710

Phạm Đức Trung

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Giám đốc

Director
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Quân

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Hà Nội, Việt Nam

T +84 (24) 3756 1025

F +84 (24) 3756 3188

E quacert@quacert.gov.vn

W www.quacert.gov.vn

1 Các kết quả thử nghiệm
chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.

*Test result are value only
for samples taken by client.*

2 Tên mẫu được ghi theo
yêu cầu của các khách hàng.

*Name of samples are reported
as the client's request*

3 Không được trích sao một phần phiếu kết quả
nếu không có sự đồng ý của QUACERT.

*The test report shall not be reproduced except
in full with out the written approval of QUACERT.*